

利用者(主催者)アンケート 集計表


実施期間: 令和3年7月1日～7月31日

配布数 234

利用施設


※ 件数は複数施設利用のため、配布枚数とは異なります。

ホール	11	3.9%
リハーサル室	28	10.0%
会議室	76	27.2%
和室	38	13.7%
増進室	108	38.7%
創作室	18	6.5%
合計	279	

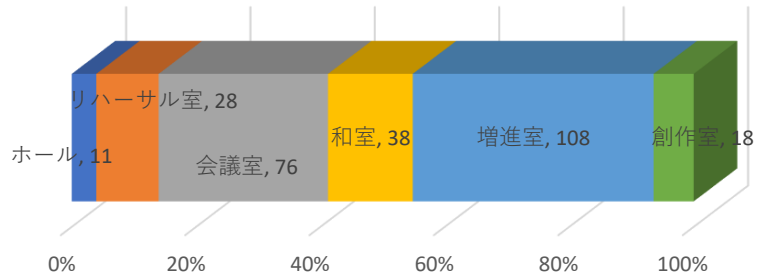


申請区域

市内	199	85.1%
区域内	1	0.4%
区域外	27	11.5%
市使用	7	3.0%
合計	234	

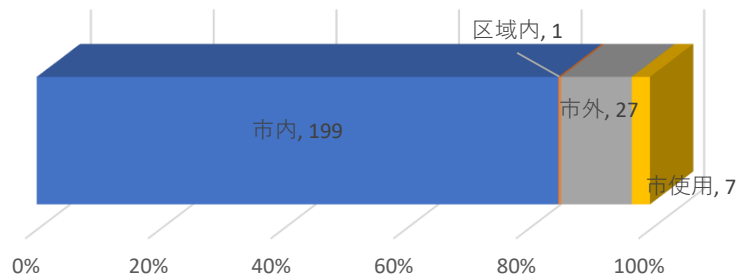


新規利用者

ホール	0	0.0%
リハーサル室	3	1.1%
会議室等	2	0.7%
合計	5	

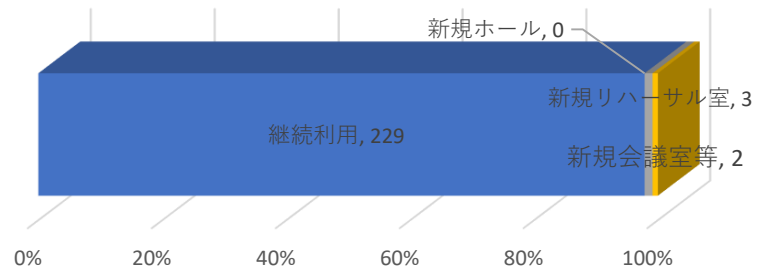


1 事務職員、館内スタッフの対応について(態度・言葉遣いなどは「丁寧」でしたか)

満足	137	58.5%
やや満足	3	1.3%
やや不満	0	0.0%
不満	0	0.0%
回答なし	94	40.2%
合計	234	

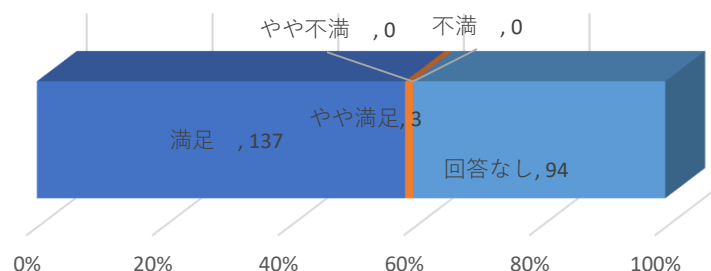


2 附属設備品について

満足	128	54.7%
やや満足	12	5.1%
やや不満	0	0.0%
不満	0	0.0%
回答なし	94	40.2%
合計	234	

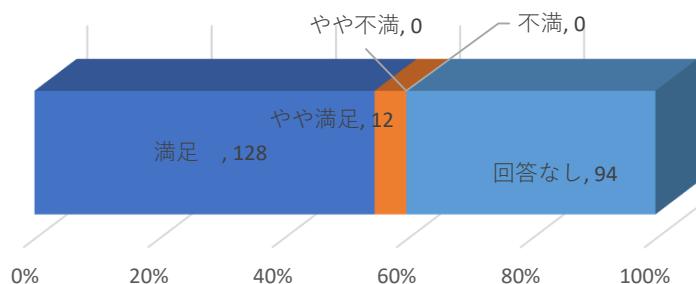


3 申請手続き及び使用料の納入方法について

満足	134	57.2%
やや満足	6	2.6%
やや不満	0	0.0%
不満	0	0.0%
回答なし	94	40.2%
合計	234	

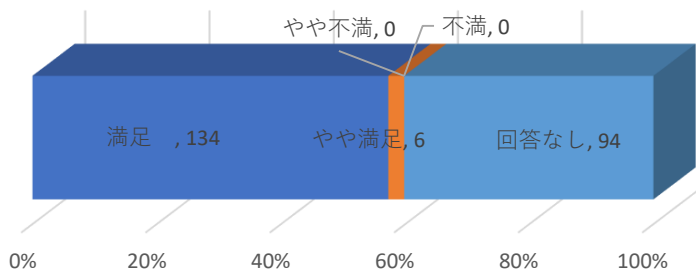

4 利用区分、利用時間について

満足	134	57.2%
やや満足	3	1.3%
やや不満	3	1.3%
不満	0	0.0%
回答なし	94	40.2%
合計	234	

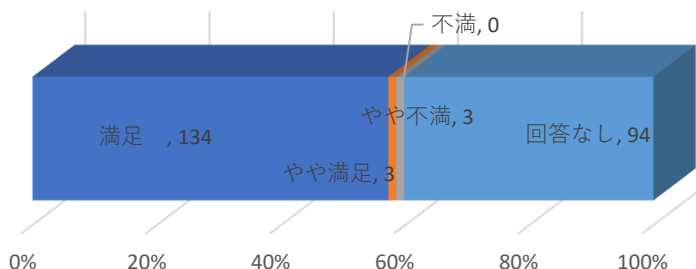

5 お気づきの点、ご意見、ご要望等がございましたらお書きください。

- ・ ありがとうございます。(同様他9件)
- ・ モデルさん用の毛布等を持ち運ぶのがとても大変なので、是非置かせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

当施設は、広く一般の方にご利用いただいている施設です。皆様に平等・公平に、また、気持ち良くご利用いただけるよう努めておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

- ・ クーラーがあまり効かなくて暑かったです。(第1健康増進室)

ご迷惑をおかけしています。現在、コロナウイルスまん延防止対策のため扉や窓を開放して、換気の徹底を行っています。ご理解、ご協力をお願いします。